

חלק ג'


מידע משלים לחוות הדעת – דרישות לשלב ביצוע			
נושא לבדיקה	התייחסות	הערות	
1.ג. תאורה: תהיה תאורה לא מסנוורת במקומות הללו : דרך נגישה , באזור המתנה ובאזור קבלת שירות ציבורי			
2.ג. שילוט : שילוט הכוונה נגיש יהיה למרחב מוגן , מספור קומות , לחניה נגישה , לבית שימוש נגיש			
3.ג. עמדת שירות נגישה : בעמדת קבלה , והיא תכלול מערכת עזר לשמיעה			
4.ג. סימון אזהרה : במהלכי מדרגות , עמודים או מכשולים בדרך , דלתות וקירות שקופים			
5.ג. מפסקים ולחיצה הפעלה : גובהם 65 ל-140 ס"מ , פני לחץ ההפעלה יהיו בניגוד חזותי ומישושי לסביבתו.			

חלק ד' : נספחים


נספח - סימון דלתות וקירות שקופים

בהתאם לסעיף 8.06 בתקנות התו"ב חלק ח': "דלתות, מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבניין המשמשים את הציבור, יסומנו בסימני אזהרה בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים." להלן הדרישות של התקן: (סעיף 2.2.2.13): "על גבי דלתות וקירות שקופים, למעט חלונות ראוה, יש לשים סימני אזהרה שגונם מנוגד לגוון הרקע ושגודלם לפחות כזה, שאפשר להכיל בתוכו עיגול ברדיוס 15 ס"מ. הסימנים יותקנו בגובה 130 ס"מ – 160 ס"מ מעל פני הרצפה, והמרחקים האופקיים ביניהם, על גבי אותו מישור, לא יהיו גדולים מ- 150 ס"מ."

תרשים לפי ת"י 1918 חלק 4

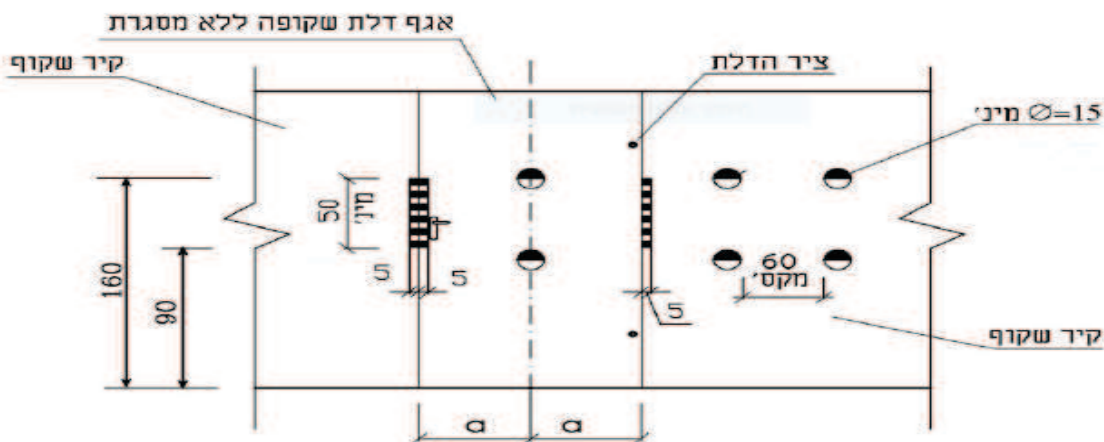

12 ג - סימון דלת שקופה משולבת בקיר שקוף

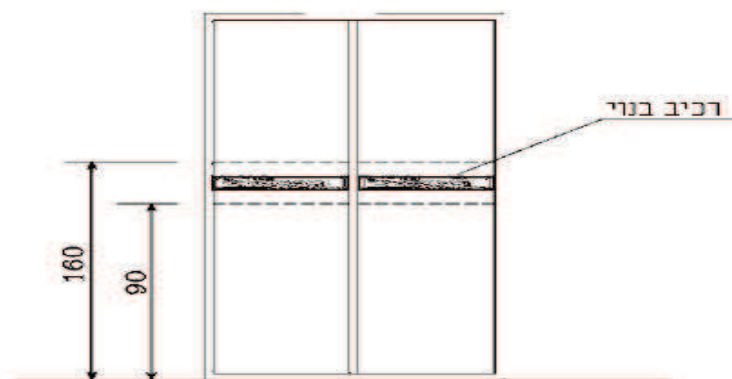



12 ד - רכיב בנוי

ציור 12 - סימון קירות ודלתות שקופים (המידות בסנטימטרים)

לגבי סימון הקיר השקוף: לפי חלק ח' 1, יש לסמן בפסים אנכיים שרוחב כל אחד מהם 5 ס"מ לפחות, באורך של לפחות 50 ס"מ ובטווח גובה בין 100 ל- 160 ס"מ מהרצפה. כל פס יורכב משני גוונים בניגוד חזותי.

נספח - עמדת שרות נגישה

קונסטרוקציה - תחבורה - נגישות - בטיחות אש

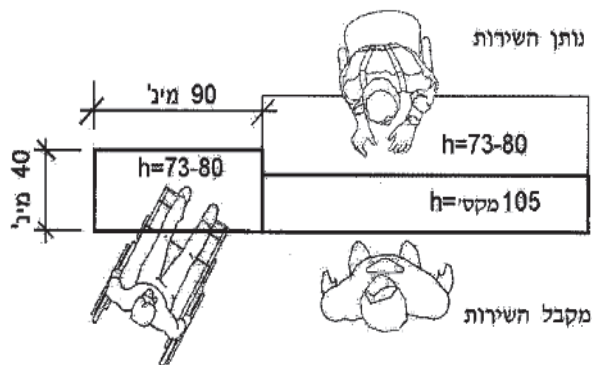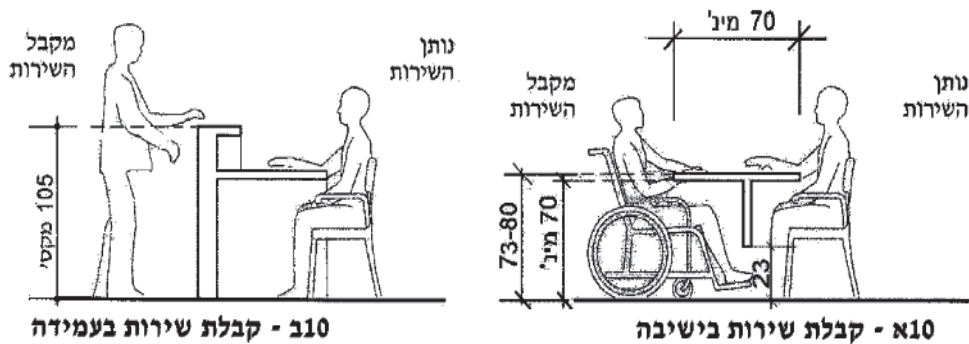

- בעמדת שירות פתוחה או בעמדת שירות סגורה שקיימת בה מחיצה חלקית בין פני נותן השירות למקבל השירות, אחת לפחות מכל סוג שירות שניתן במקום, תימצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות
- עשרה אחוזים לפחות מן המושבים המוצעים למקבלי השירות, בכל העמדות, יהיו מושבים מותאמים ולא פחות ממושב מותאם אחד.
- בעמדת שירות סגורה אחת לפחות ולא פחות מאחת, שקיימת בה חציצה מלאה בין פני נותן השירות למקבל השירות, מכל עשר כאמור שניתן בהן שירות זהה, תותקן מערכת שמע דו-כיוונית, הכוללת מיקרופון ורמקול בשני צדי המחיצה, בתוספת לולאת השראה הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות ויימצא מקום להעברת דפי נייר, שטרות או מטבעות, לפי העניין, מצדה האחד של העמדה לצדה השני.
- בעמדת שירות סגורה יסומנו השוליים של פתח החציצה בין נותן השירות לבין מקבלו בניגוד חזותי.
- בעמדת שירות שמותקנת בה מערכת עזר לשמיעה כאמור :
 - (1) יימצא סמל המציין כי העמדה נגישה באמצעות לולאת השראה; השלט ימוקם כך שיהיה ניתן להבחין בו בקלות מכל כיוון שממנו מגיעים לעמדה; בסמל יתקיימו דרישות ת"י 1918 חלק 4, בסעיפים הדנים בעיצוב שלטים;
 - (2) יוצגו בשלט הנחיות כלהלן לשימוש במערכת: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T".





נספח - חניה נגישה – רכב רגיל

קונסטרוקציה - תחבורה - נגישות - בטיחות אש



חתך ב'

ללא קנה מידה

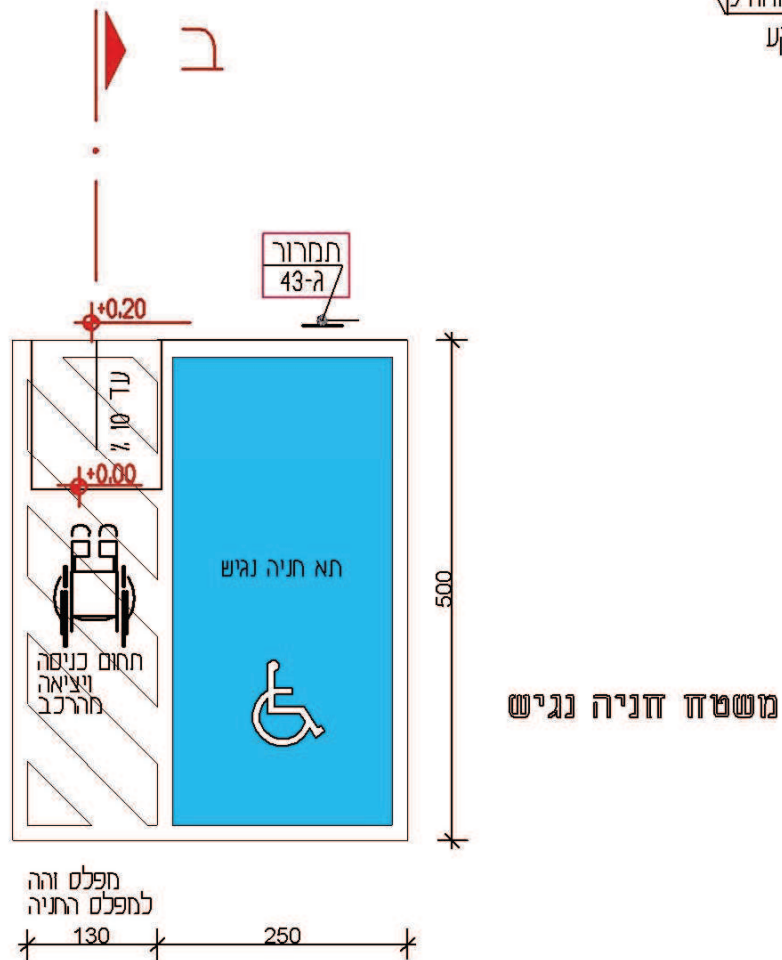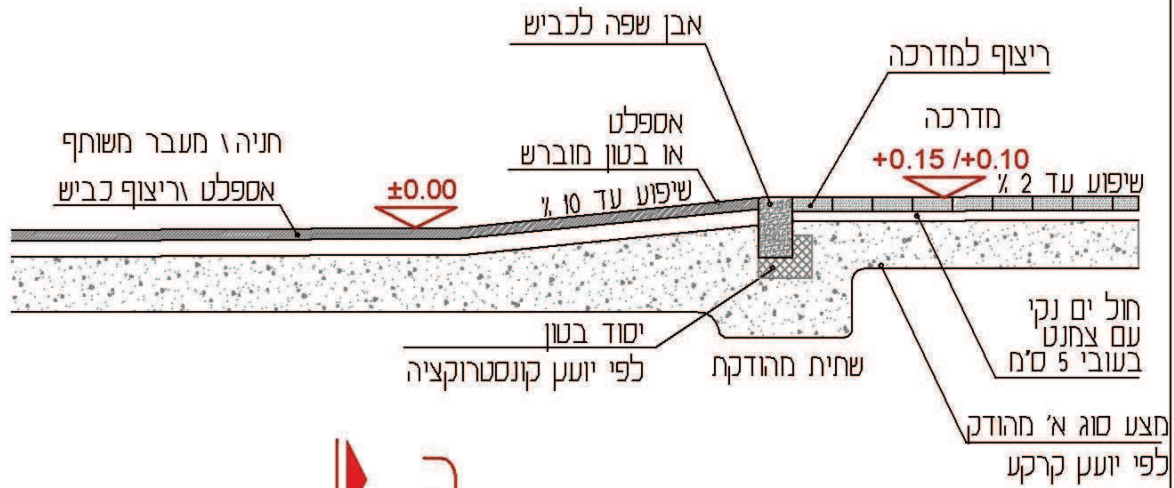

נספח - אביזרים בתא שירותים נגיש





קונסטרוקציה - תחבורה - נגישות - בטיחות אש

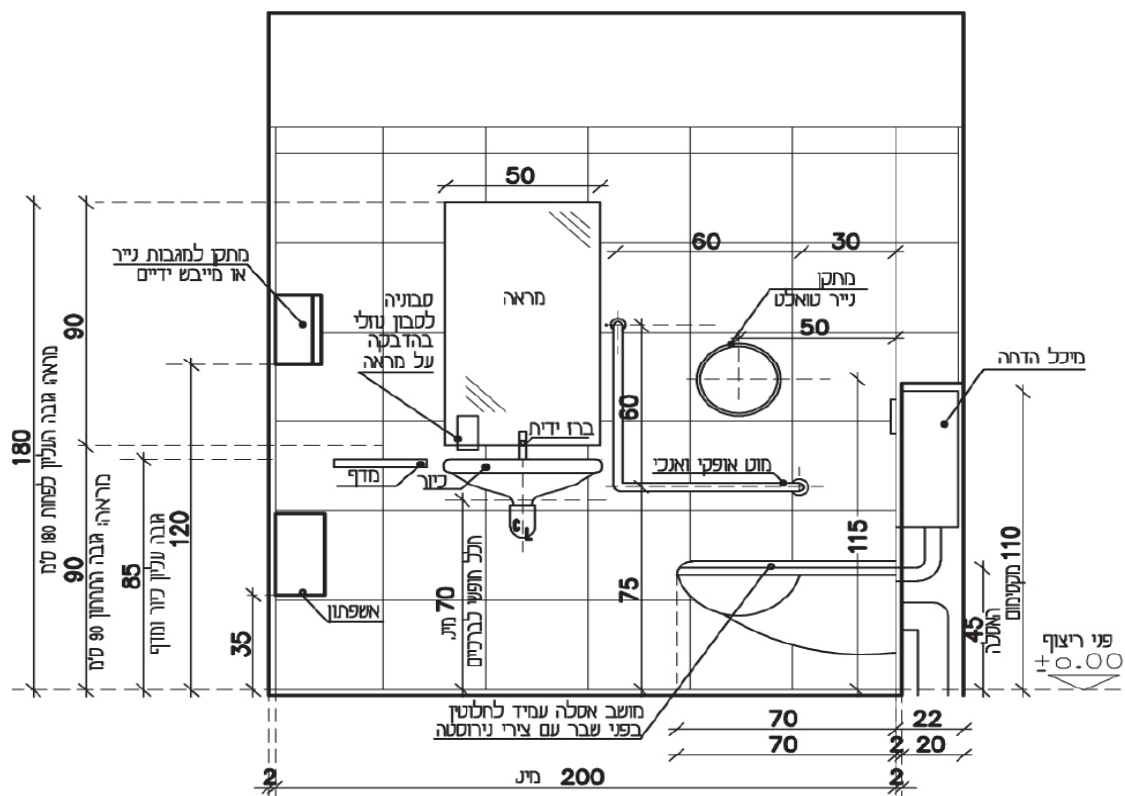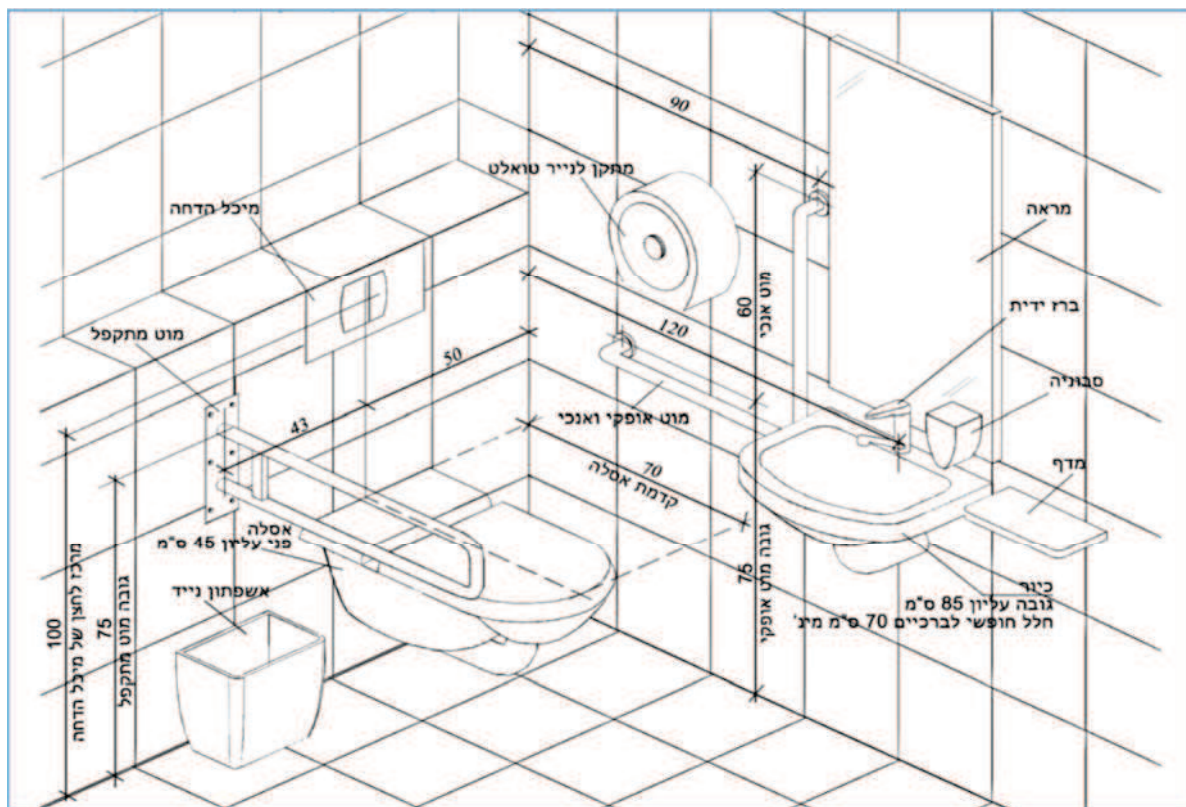


נספח - פרט הנמכת מדרכה

קונסטרוקציה - תחבורה - נגישות - בטיחות אש

הנמכת מדרכה 1

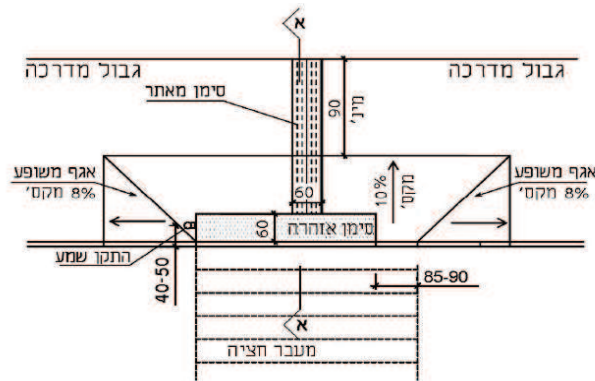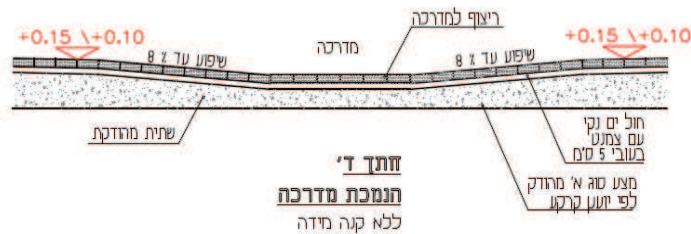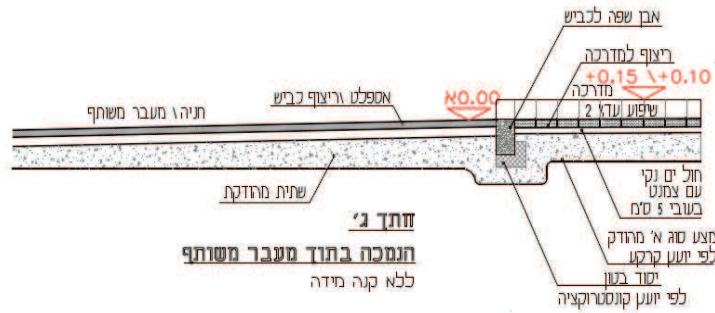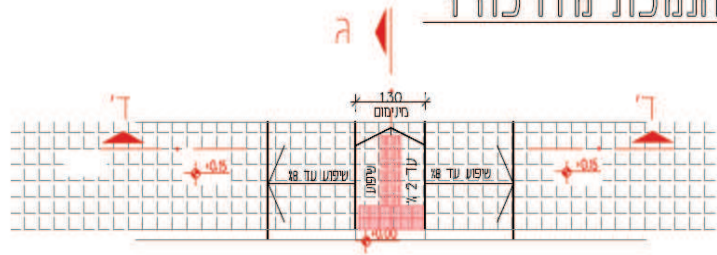



12א - מבט על

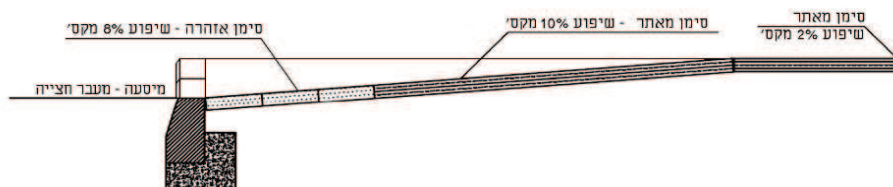

12ב - חתך א-א

נספח - בית אחיזה וסימני אזהרה




קונסטרוקציה - תחבורה - נגישות - בטיחות אש

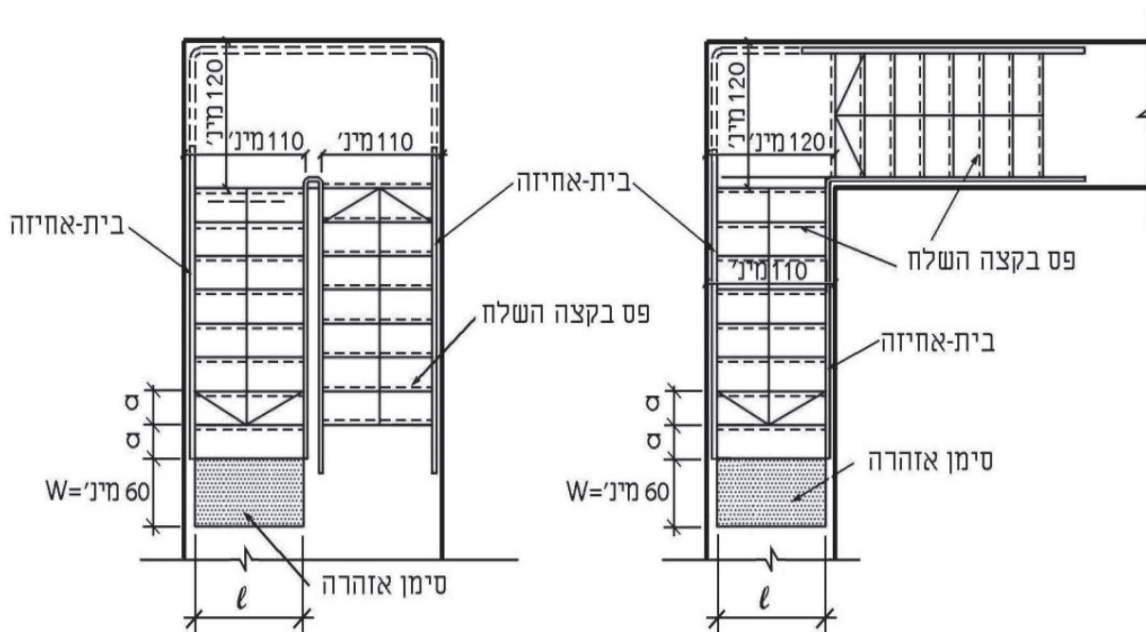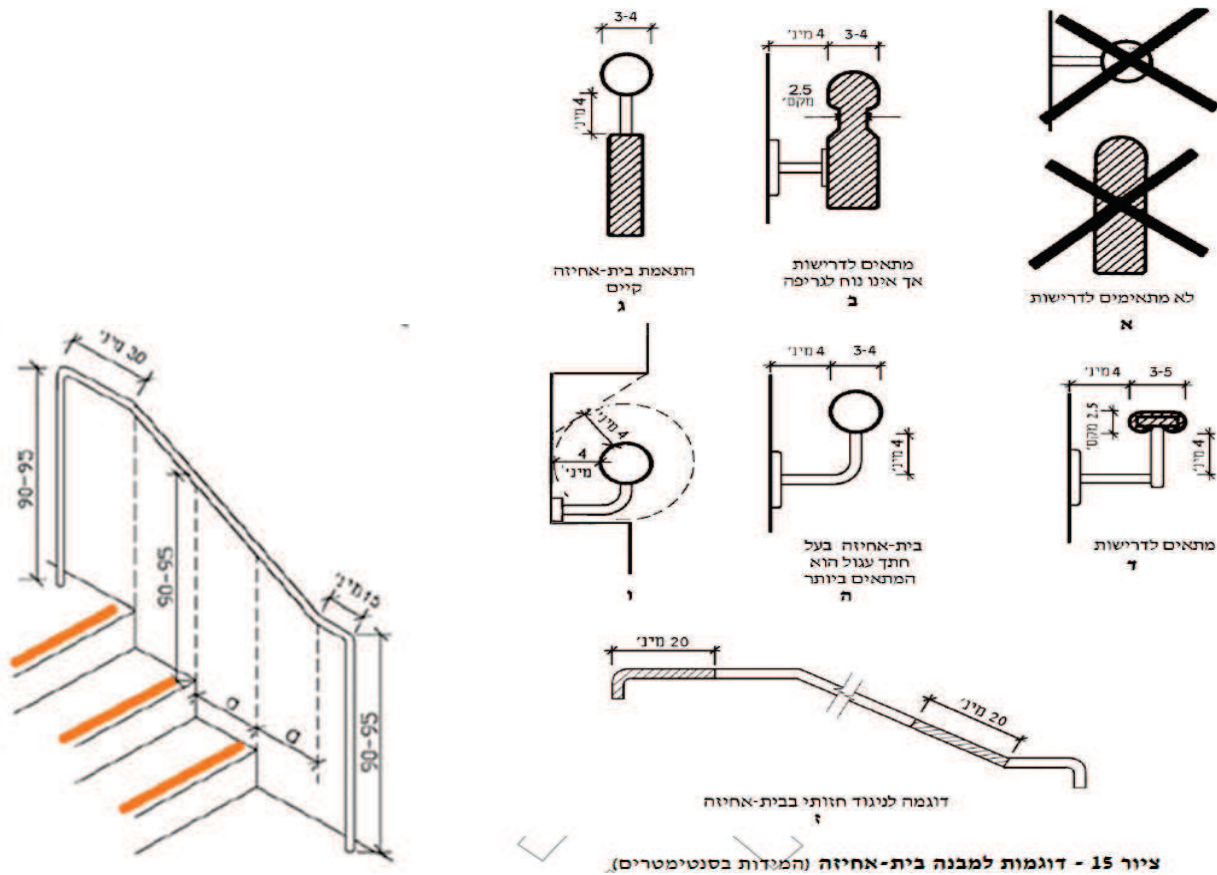

12ב - מדרגות פרסה

12א - מדרגות פונות

פניות במסדרון

חלופות	שרטוט חלופות	הממדים A ו-B	הסכום A+B אינו קטן מ-	דרישות נוספות
א'		גודלו של כל אחד מהממדים A ו-B הוא 80 ס"מ לפחות	2 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין הממדים A או B - מקבילות
ב'		הרוחב החופשי למעבר ב-B הוא 75 ס"מ לפחות	2.05 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B - מקבילות
ג'		גודלו של כל אחד מהממדים A ו-B הוא 80 ס"מ לפחות	2 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B - מקבילות מתקיימים תנאים אלה: (1) הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B לאורך פינה קטומה d - אינן מקבילות; (2) A ו-B ניצבים אחד לשני, קצותיהם נוגעים זה בזה, כך שהסכום A+B נמדד לאורך פינה קטומה (d) או עקומה, לפי הענין;